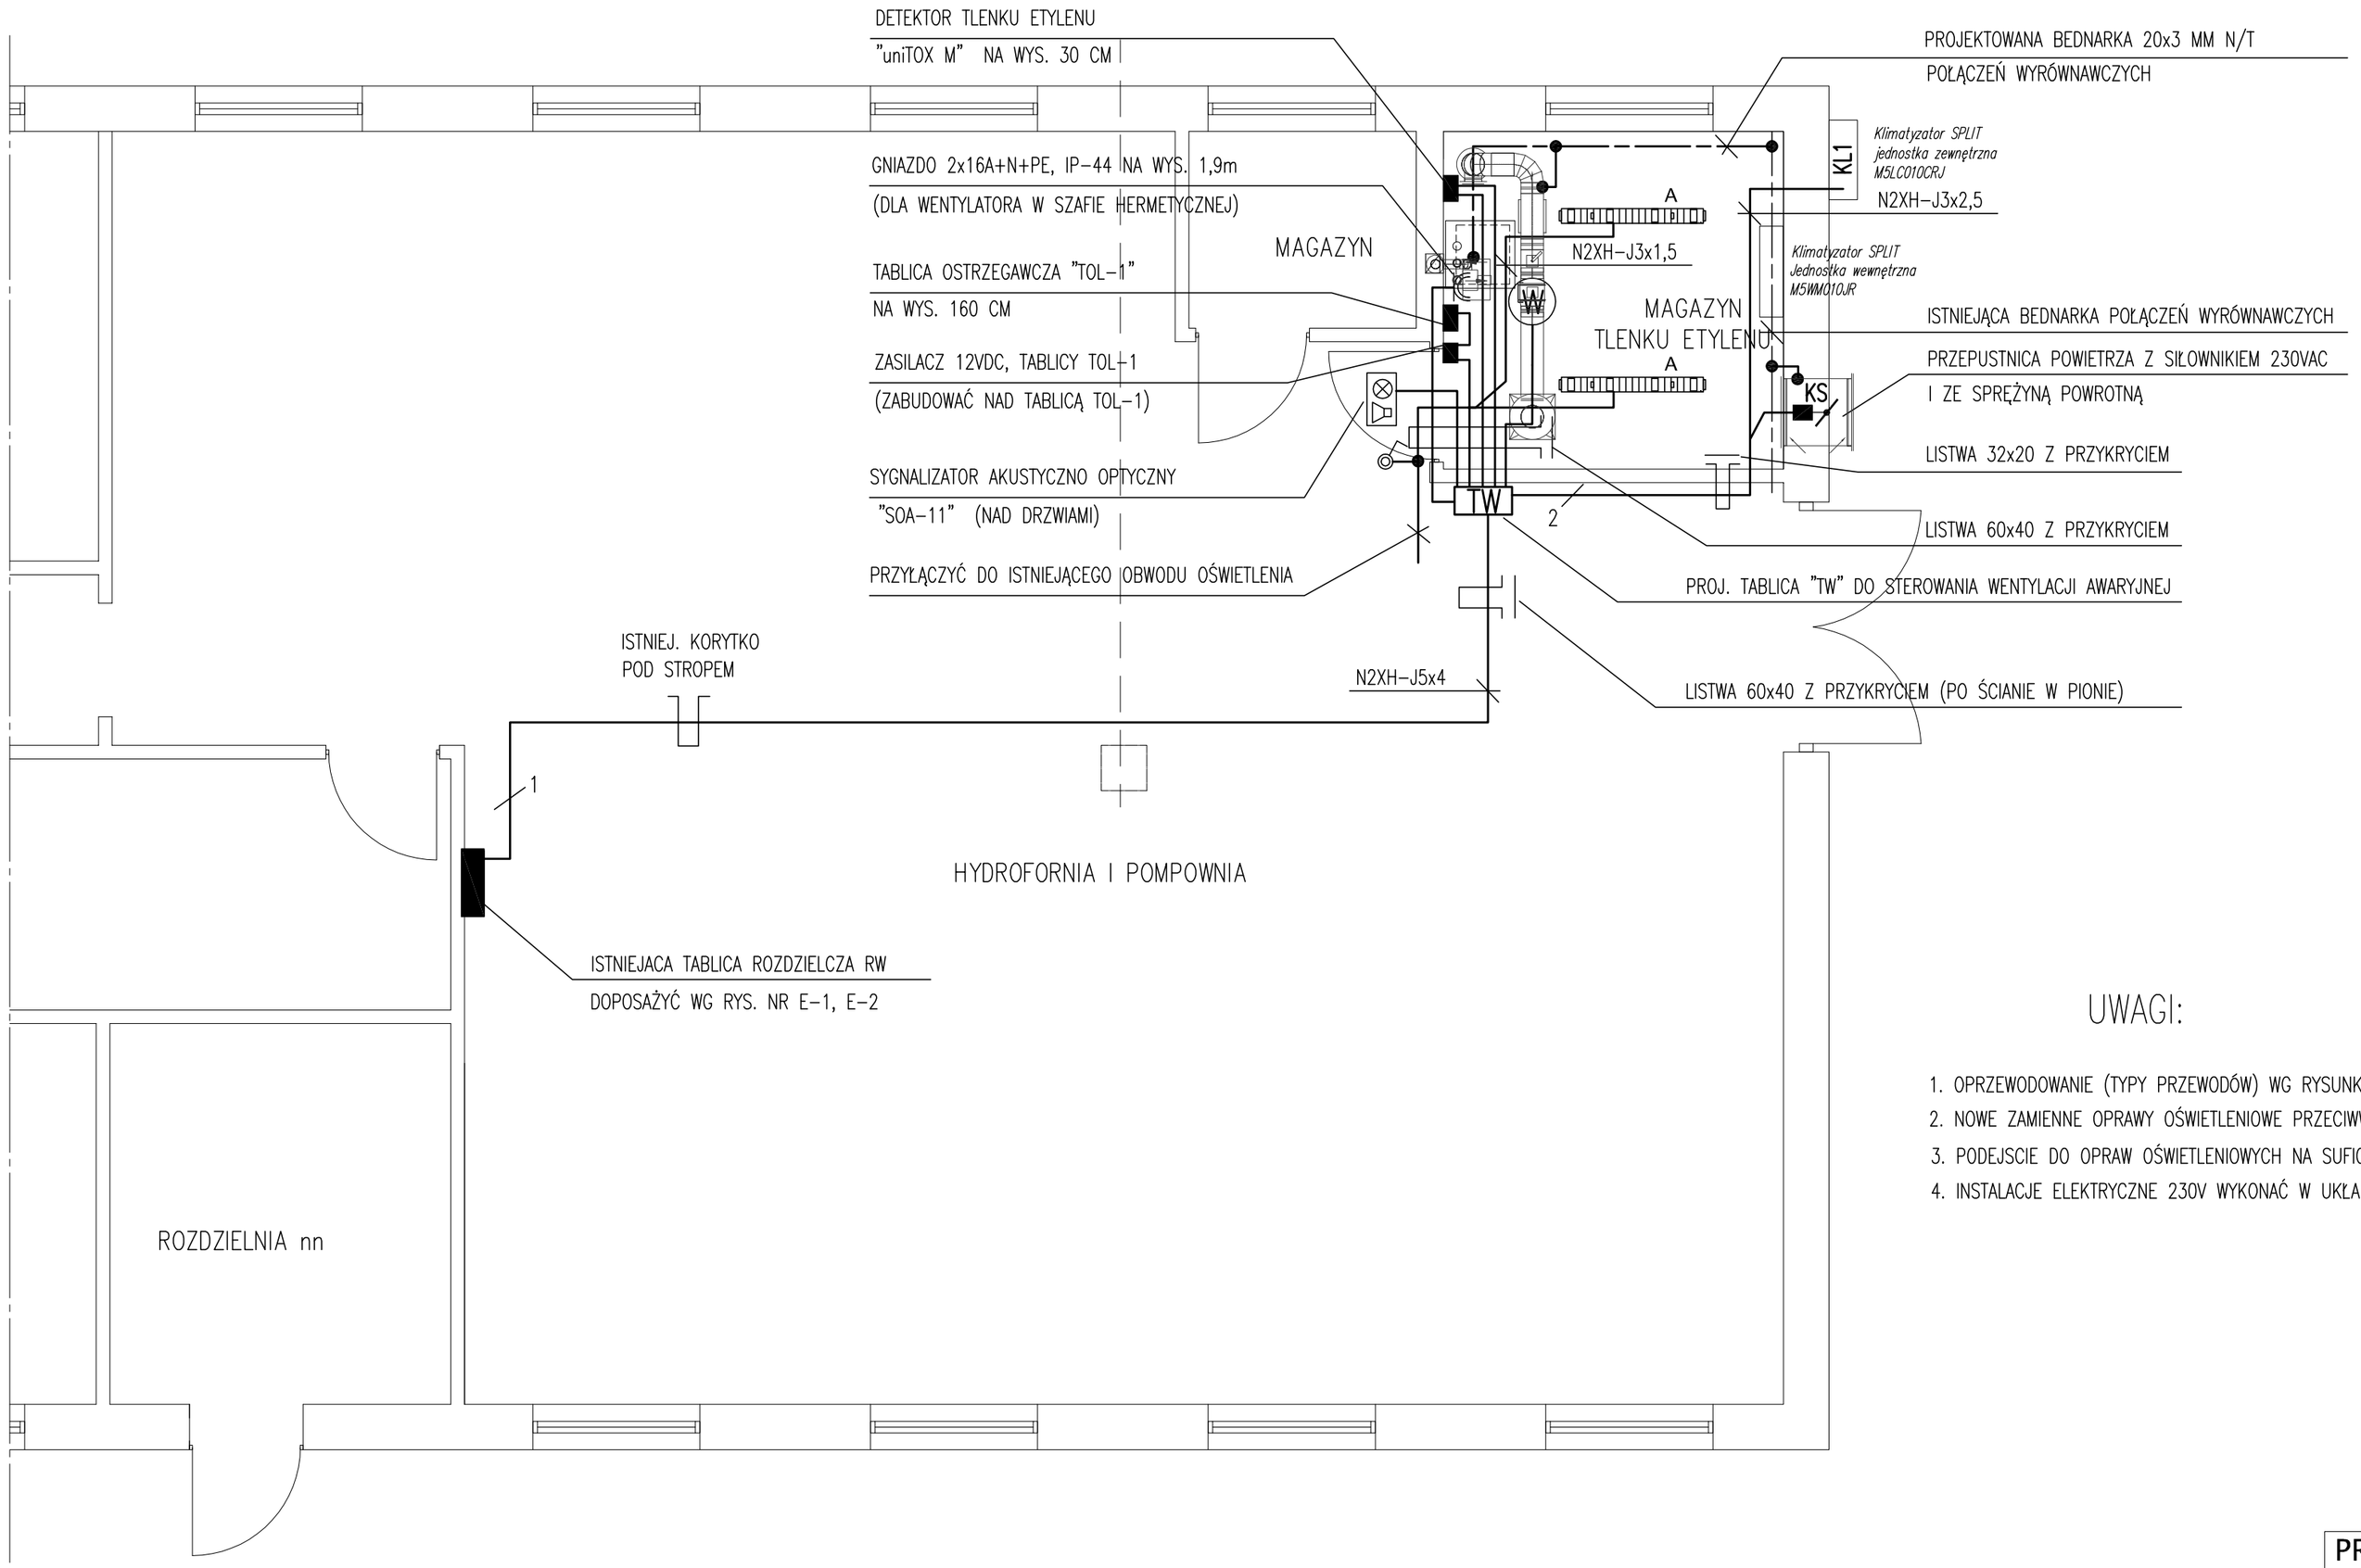

UWAGI:

1. OPRZEWODOWANIE (TYPY PRZEWODÓW) WG RYSUNKU NR E-2.
2. NOWE ZAMIENNE OPRAWY OŚWIETLENIOWE PRZECIWWYBUCHOWE ZAINSTALOWAĆ NA ZWIESZAKACH NA WYSOKOŚCI 3M.
3. PODEJSCIE DO OPRAW OŚWIETLENIOWYCH NA SUFICIE – W UCHWYTACH NA TYNKU
4. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 230V WYKONAĆ W UKŁADZIE SIECIOWYM TN-S.

OZNACZENIA:

A — OPRAWA OŚWIETLENIOWA PRZECIWWYBUCHOWA ZWIESZAKOWA EXF200LED-1200-G4; 4970 lm; IP-65 (ATM Lighting)

WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY 1-BIEG. 10A, IP-44, N/T

GNIAZDO WTYCZKOWE 2x16A+N+PE, IP-44, N/T

PRACOWNIA PROJEKTOWA ANDRZEJ KOMISARZ
Projektowanie instalacji gazów medycznych, technicznych i laboratoryjnych.
EN ISO 13485:2016
Os. Sienkiewicza 1/3, 32-020 Wieliczka
komgamed@poczta.onet.pl, tel. 509-374-932, 516-109-970

INWESTOR:	KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. JANA PAWŁA II w KRAKOWIE UL. PRĄDNICKA 80, 31-202 KRAKÓW	PROJEKTOWAŁ: NR UPR.	inż. WALENTY ŚWIERK upr. bud. nr BPP Upr 241/80		
INWESTYCJA:	DOSTOSOWANIE WYDZIELONEGO POMIESZCZENNIA W BUDYNKU T-X – HYDROFORNIA DLA POTRZEB MAGAZYNOWANIA POJEMNIKÓW Z TLENKIEM ETYLENU	OPRACOWAŁ: NR UPR.			
		SPRAWDZIŁ: NR UPR.	mgr inż. ROMAN BRZÓSKA upr. bud. nr 511-Km-74		
TEMAT:	PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH	SKALA: 1:50	BRANŻA: IE	FAZA: P.W.	NR RYS. E-4
TYTUŁ RYSUNKU:	HYDROFORNIA – POM. DLA TLENKU ETYLENU RZUT PARTERU – INSTALACJE ELEKTRYCZNE	DATA: KWIECIEŃ 2019 r.		NR PROJEKTU: KSS/19/T-X/IE	